



Requisitos de Dispositivo de Alineación de Electrodomésticos de Cocina Comercial




De acuerdo con la edición actual de NFPA 17A: Estandar para sistema de extinción de químico húmedo”_– “Los equipos de cocina móviles deben estar provistos de un medio para garantizar su correcta posición en relación con la boquilla de descarga del aparato durante la cocción.”

Además, de acuerdo con la edición actual de NFPA 96: estándar para control de ventilación y protección contra incendios de operaciones de cocción comerciales – “Se debe proporcionar un modo aprobado que asegure que el aparato se devuelva a un lugar de diseño aprobada.



Independientemente de si el aparato de cocina debajo del sistema de extracción tiene ruedas o patas, el equipo debe estar encadenado y cableado a la pared de modo que si por alguna razón el equipo se separa de la pared, la cadena/cable evitará que la línea de gas se salga de sus acoplamientos.

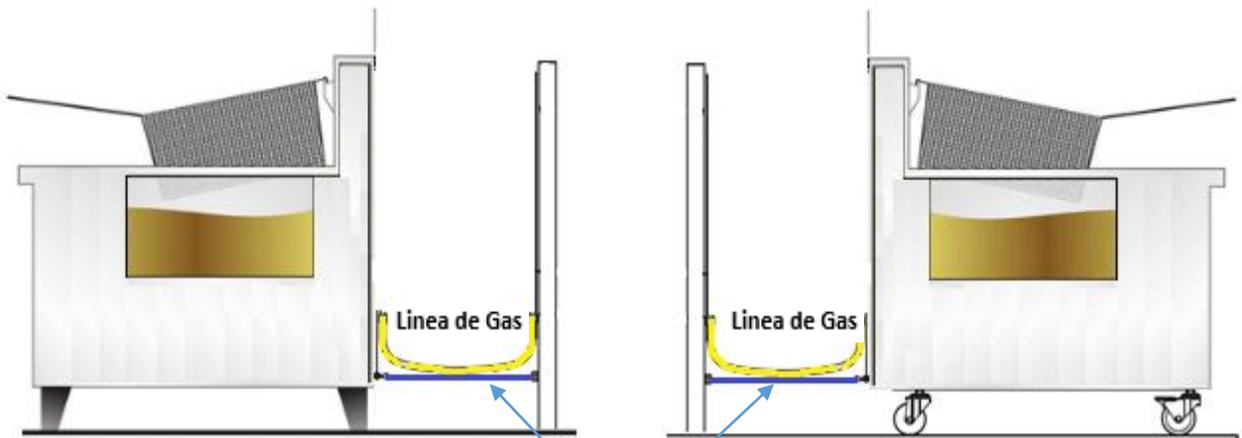

**Cadena/ Cable
Más corta que la línea de gas**